




XPS-AS zastępowany przez XPS-AF

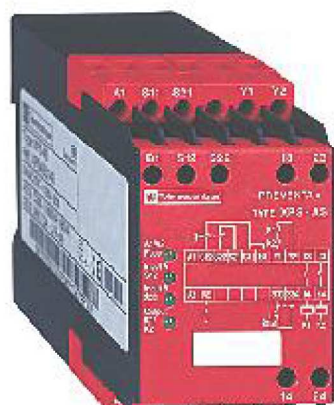

Różnice


- XPS-AF ma dodatkowo 1 wyjście bezpieczeństwa N/O
- XPS-AF ma opcjonalne, wymienne listwy zaciskowe
- XPS-AF ma szerokość 22.5mm
- XPS-AS ma większy zakres napięć zasilających
- XPS-AS może być użyty do kontroli sterowania dwuręcznego Typu III A




XPS-AS zastępowany przez XPS-AF

Schemat porównawczy

Monitoring przycisku bezpieczeństwa z 2 zestykami N/C

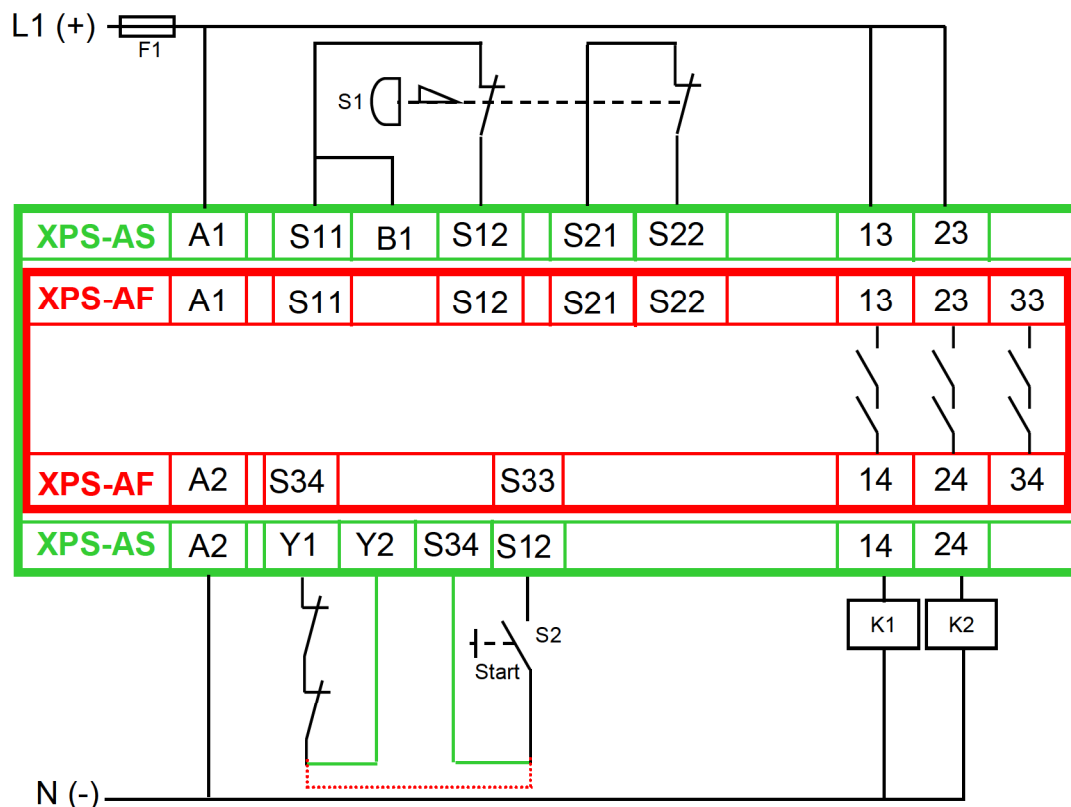

Monitoring przycisku bezpieczeństwa z 1 zestykiem N/C

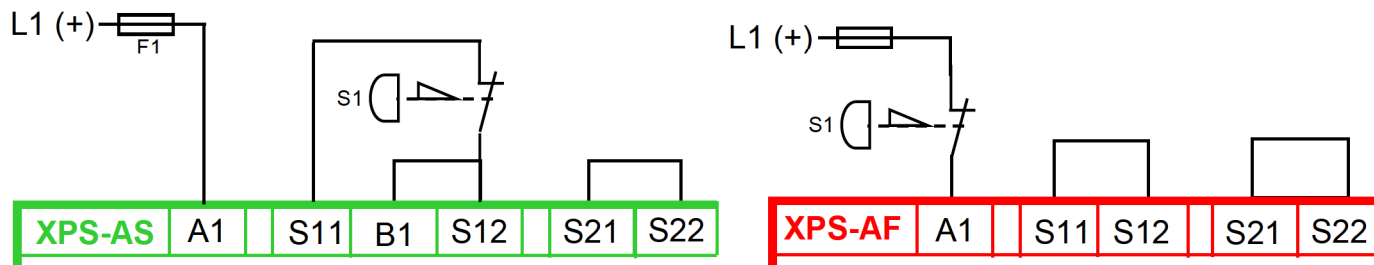





XPS-AS zastępowany przez XPS-AF

Schemat porównawczy

Monitoring 2 przycisków bezpieczeństwa każdy z 2 zestykami N/C

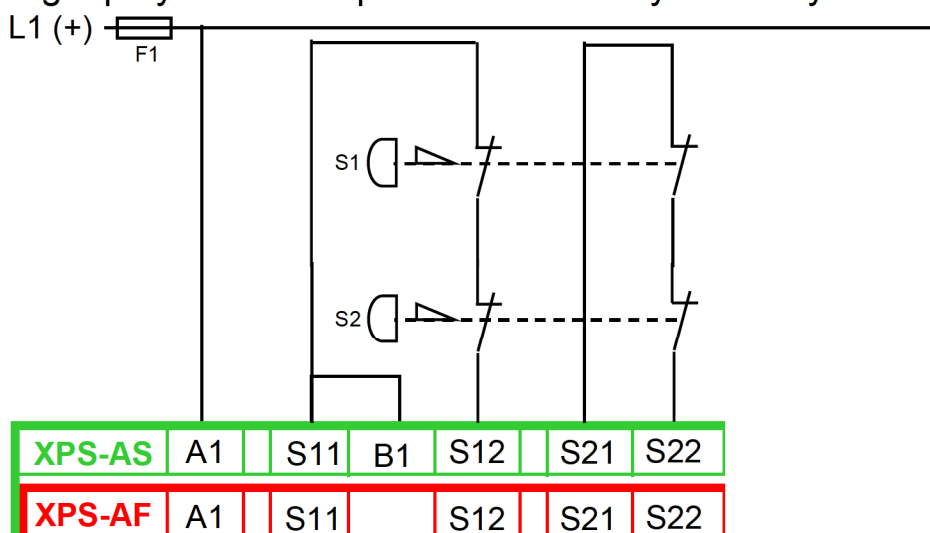

Monitoring osłony z dwoma łącznikami krańcowymi każdy z 1 zestykiem

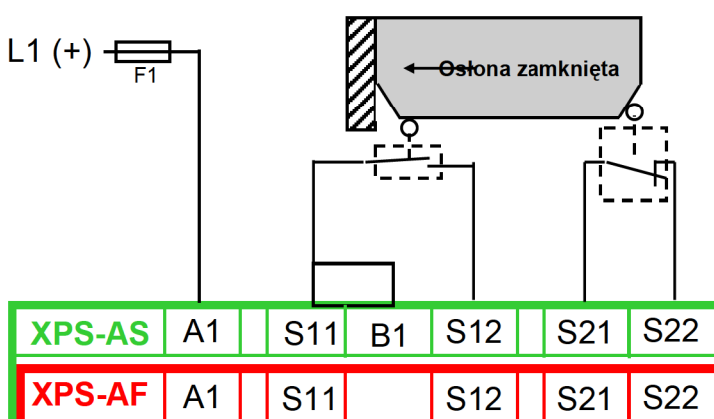





XPS-AS zastępowany przez XPS-AF

Tabela zamienników

Zasilanie	Stara referencja	Nowa referencja *
24VAC/DC	XPS-AS5140	XPS-AF5130
48VAC/DC	XPS-AS5340	-
120VAC	XPS-AS3440	-
230VAC	XPS-AS3740	-
*produkt z wymienialną listwą zac. -dodaj "P" do nowej referencji		



XPS-AS zastępowany przez XPS-AK

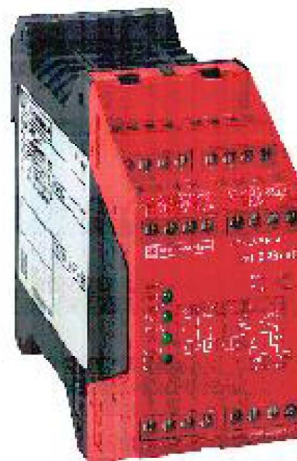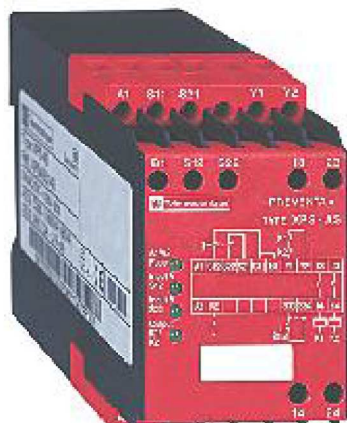


Różnice

- XPS-AK ma dodatkowo 1 wyjście bezpieczeństwa N/O
- XPS-AK ma extra 1 wyjście dodatkowe N/C
- XPS-AK ma 4 wyjścia tranzystorowe do sygnalizacji w PLC
- XPS-AK ma opcjonalne, wymienne listwy zaciskowe
- XPS-AS może być użyty do kontroli sterowania dwuręcznego Typu III A




XPS-AS zastępowany przez XPS-AK

Monitoring przycisku bezpieczeństwa z 2 zestykami N/C

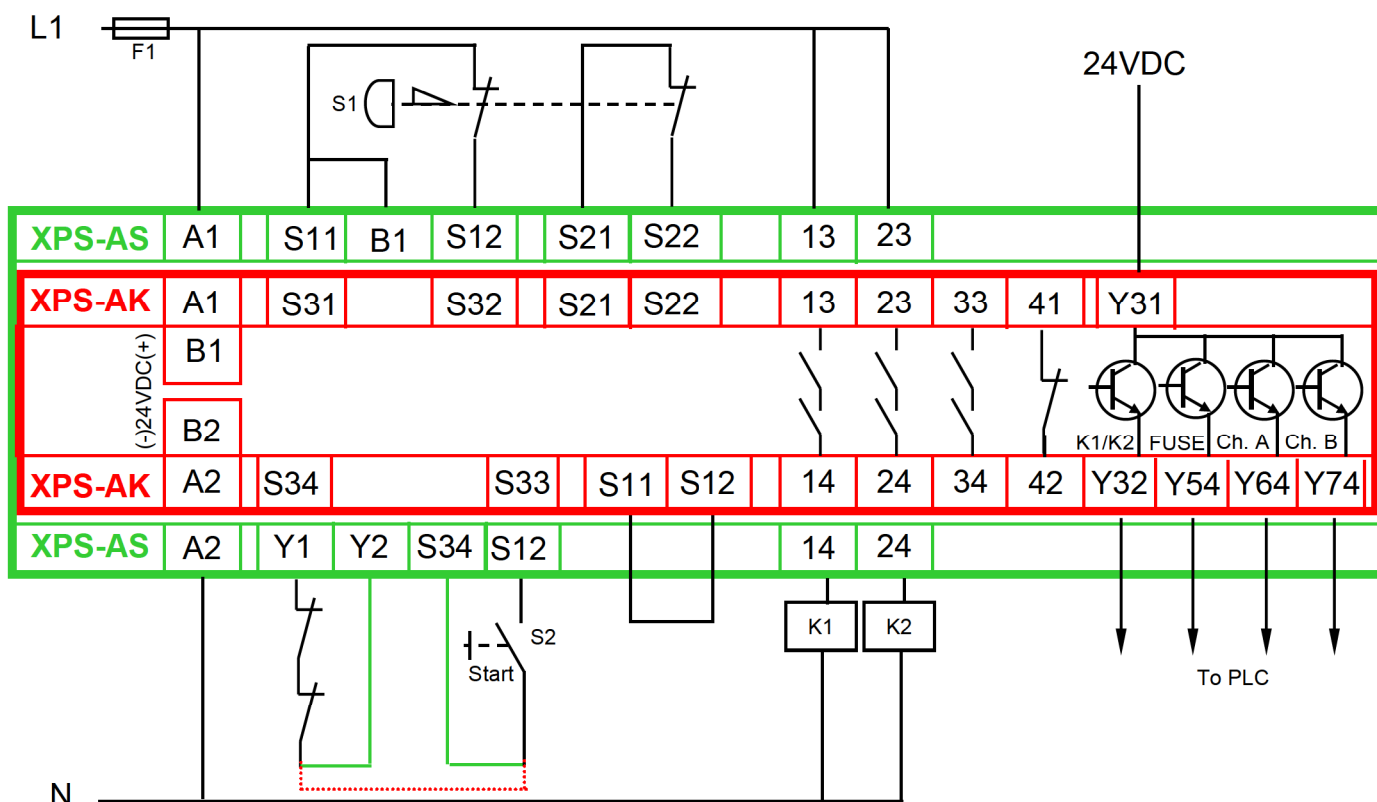

Monitoring przycisku bezpieczeństwa z 1 zestykiem N/C

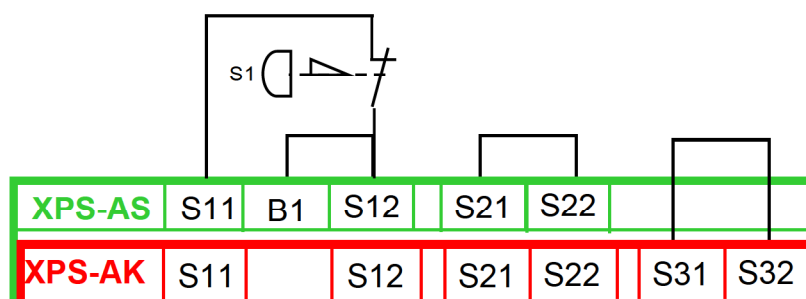





XPS-AS zastępowany przez XPS-AK

Schemat porównawczy

Monitoring 2 przycisków bezpieczeństwa każdy z 2 zestykami N/C

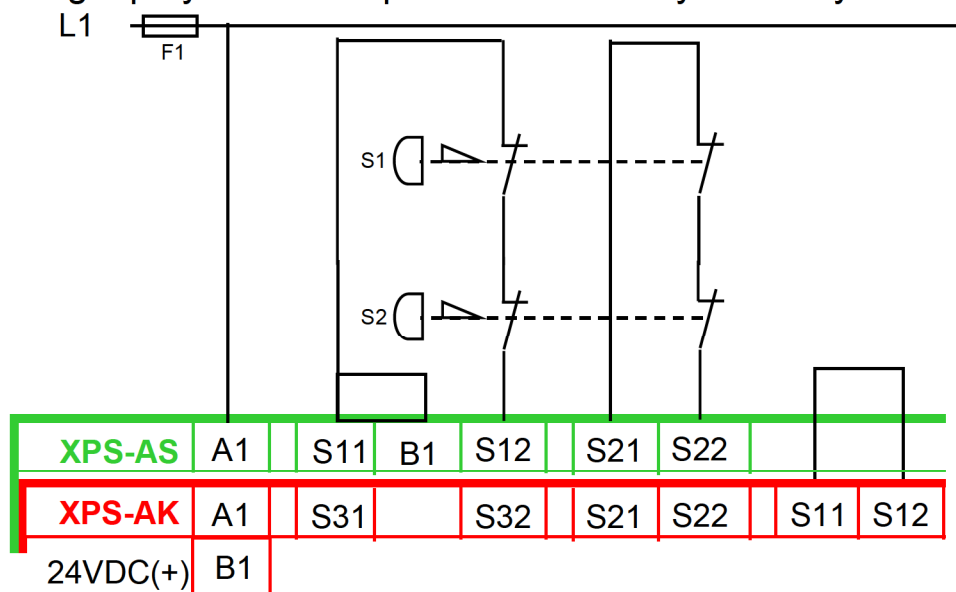

Monitoring osłony z dwoma łącznikami krańcowymi każdy z 1 zestykiem

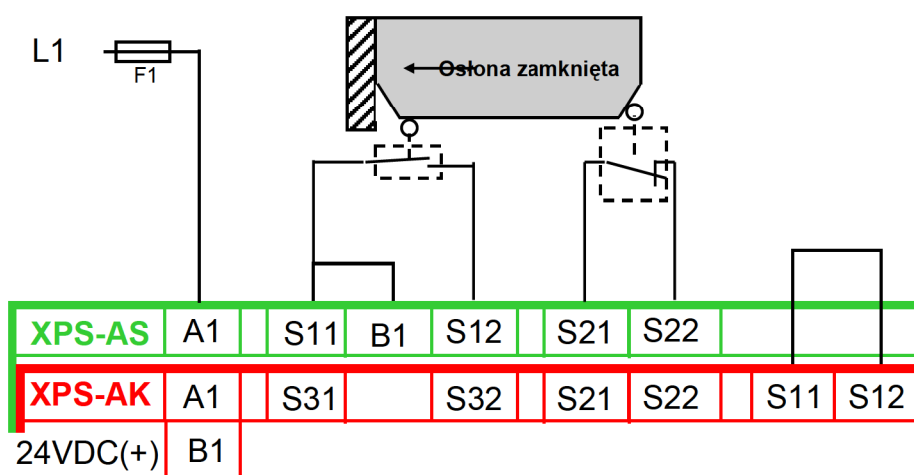



XPS-AS zastępowany przez XPS-AK

Tabela zamienników

Zasilanie	Stara referencja	Nowa referencja *
24VAC/DC	XPS-AS5140	XPS-AK311144
48VAC/DC	XPS-AS5340	-
120VAC	XPS-AS3440	XPS-AK351144
230VAC	XPS-AS3740	XPS-AK371144
*produkt z wymienialną listwą zac. -dodaj "P" do nowej referencji		