


Installation Guide  
63230-319-205A1

09/2005

## Kit Contents

- A. One (1) RJ45 to DB9F adapter
- B. One (1) Ethernet crossover cable




## ▲ DANGER

### HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH


- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical practices. For example, in the US, see NFPA 70E.
- This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying the equipment in which the Ethernet gateway is to be installed before installing or wiring the Ethernet gateway.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Replace all devices, doors, and covers before turning on power to this equipment.

**Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**

## Serial Installation

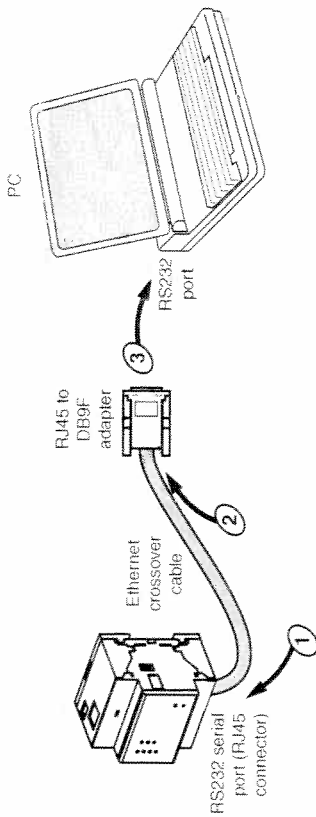

## Ethernet Installation

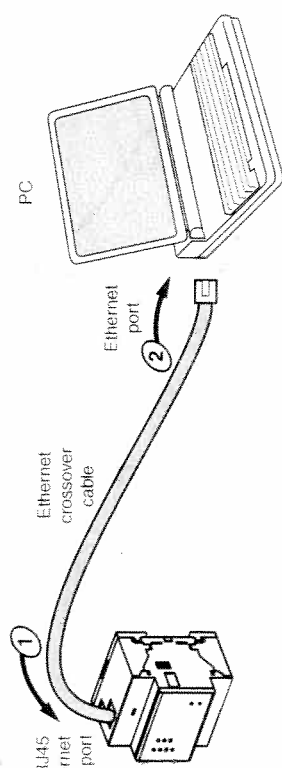


Guía de instalación  
63230-319-205A1

09/2005

## Contenido del kit

- A. Un (1) adaptador RJ45 a DB9F
- B. Un (1) cable cruzado de Ethernet




## ▲ PELIGRO

### RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO DE ARCO

- Utilice un equipo de protección personal y siga las prácticas de seguridad de trabajo eléctrico. Por ejemplo, en EE. UU, consulte la NFPA 70E.
- Solo el personal electricista cualificado puede instalar y reparar este equipo.
- Apague todas las fuentes de alimentación del equipo en el que va a instalar la pasarela Ethernet antes de instalarla y cablearla.
- Utilice siempre un voltímetro de rango adecuado para confirmar que la alimentación está apagada.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, puertas y cubiertas antes de encender el equipo.

**El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte o graves lesiones.**

## Instalación serie

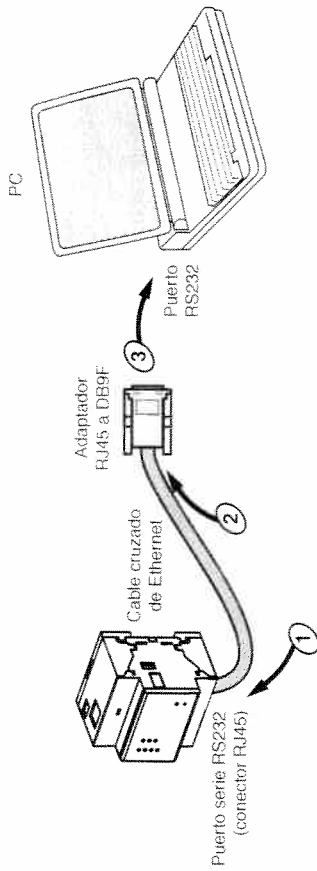

## Instalación de Ethernet

