

Nota de Aplicação

Inicialização da HMISCU em modo RUN



Versão: • V1.0



Suporte Técnico Brasil

Schneider
Electric

Especificações técnicas

Hardware:

HMISCU6A5

Firmware:

V1.0

Software:

SoMachine

Versão:

V3.1



Suporte Técnico Brasil

Schneider
Electric


SoMachine

- CoDeSys runtime stopped:

A CPU da SCU inicializa em modo **STOP** e após o download da aplicação pelo SoMachine, no rodapé da tela da HMISCU ilustra a seguinte mensagem:



A configuração no SoMachine para inicialização da lógica do controlador em modo **RUN**, requer que no Vijeo-Designer seja criada uma *Action*:

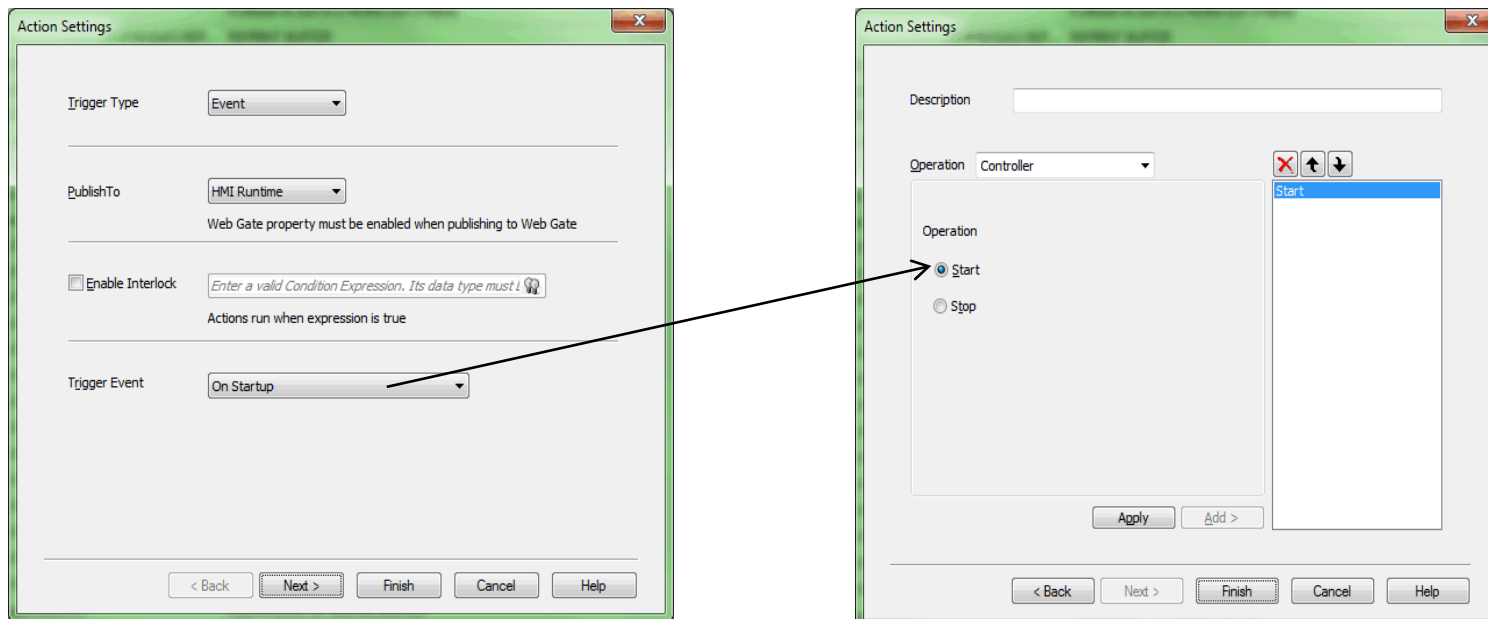

Avisos Importantes

- Equipamentos elétricos devem ser instalados, operados e manuseados apenas por pessoas qualificadas.
- Uma pessoa qualificada é aquela que tem habilidades e conhecimentos relacionados com a construção, instalação e operação de equipamentos elétricos e recebeu treinamento adequado para reconhecer e evitar os perigos envolvidos.
- Nenhuma responsabilidade é assumida pela Schneider Electric por qualquer conseqüências decorrentes da utilização deste material.
- Todas as informações contidas neste documento estão corretas de acordo com o conhecimento do autor. Esta abordagem foi projetada e testada em condições de laboratório. O ambiente pode influenciar o comportamento de dispositivos eletrônicos e, portanto, o usuário assume toda a responsabilidade para aplicar as soluções apresentadas.
- Este documento está disponível no site <http://www.schneider-electric.com>