

Nota de Aplicação


Alarme Sonoro



Versão: 1.0



Suporte Técnico Brasil

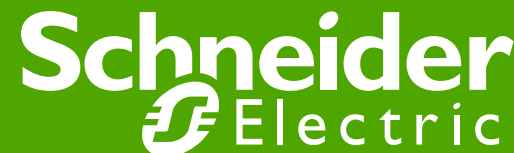

Especificações técnicas

Hardware:

Processador: Intel® Core™ i3-4170 ou superior
Memória: 8 GB ou superior
Sistema Operacional: Windows 7 ou superior

Software:

Vijeo Citect

Versão:


7.40 SP 1



Suporte Técnico Brasil



1. Criar o evento

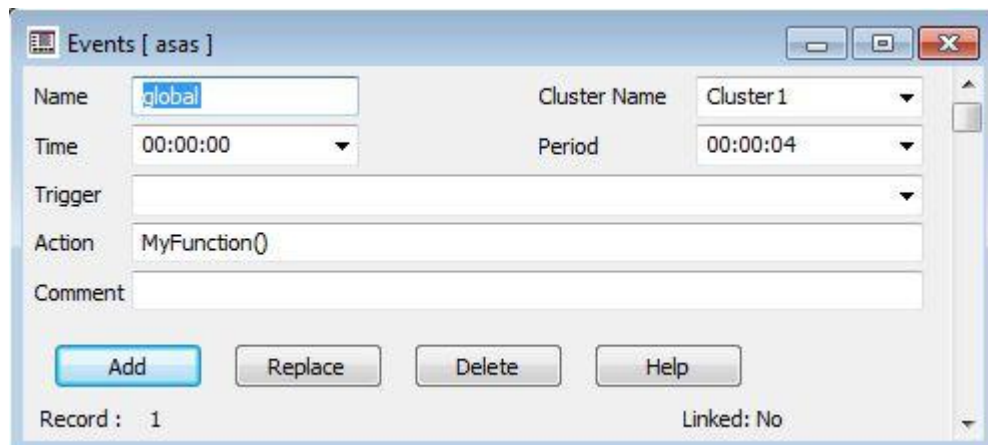

Events [asas]

Name	global	Cluster Name	Cluster 1
Time	00:00:00	Period	00:00:04
Trigger			
Action	MyFunction()		
Comment			

Add Replace Delete Help

Record : 1 Linked: No

2. Cicode a ser realizado

```
PUBLIC
INT
FUNCTION
MyFunction()
INT iHandle, iTotal

iHandle = AlmBrowseOpen( "STATE=ON", "STATE")
iTotal = AlmBrowseNumRecords(iHandle)
AlmBrowseClose(iHandle)
    IF
        iTotal >= 1
    THEN
        DspPlaySound("C:\Data\urgent.wav", 0)
    END
RETURN iTotal
END
```

Avisos Importantes

- Equipamentos elétricos devem ser instalados, operados e manuseados apenas por pessoas qualificadas.
- Uma pessoa qualificada é aquela que tem habilidades e conhecimentos relacionados com a construção, instalação e operação de equipamentos elétricos e recebeu treinamento adequado para reconhecer e evitar os perigos envolvidos.
- Nenhuma responsabilidade é assumida pela Schneider Electric por qualquer conseqüências decorrentes da utilização deste material.
- Todas as informações contidas neste documento estão corretas de acordo com o conhecimento do autor. Esta abordagem foi projetada e testada em condições de laboratório. O ambiente pode influenciar o comportamento de dispositivos eletrônicos e, portanto, o usuário assume toda a responsabilidade para aplicar as soluções apresentadas.
- Este documento está disponível no site <http://www.schneider-electric.com>