

A9XELC10+PowerTag configuratie


Gebruikershandleiding na loskoppeling cloud




Op 2 September 2024, wordt het systeem losgekoppeld van het cloud platform.

Wat zijn de gevolgen voor mijn systeem?

1- Een alarm en melding wordt weergegeven in de Facility Expert Small Business applicatie.

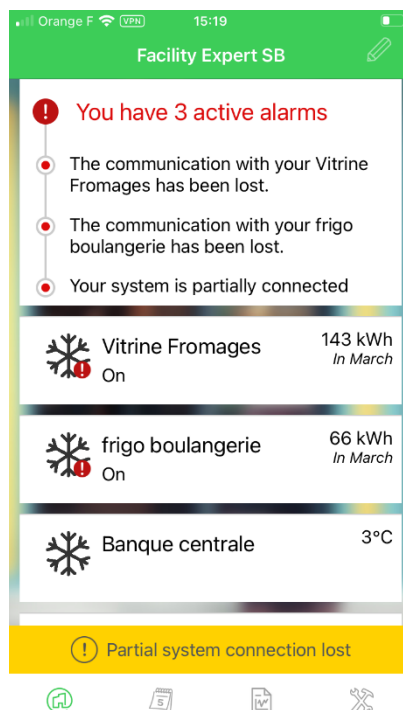

2- Bekijk de historische energieverbruik en temperatuur gegevens en exporteer uw data uit de App tot 2 september 2024.

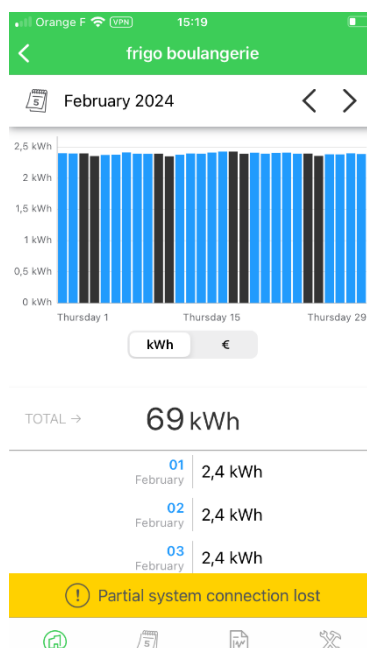

- 3- Ga naar de Facility Expert Small Business app. Ga naar temperature report tab en configureer uw rapport (Selecteer de sensoren, periodes van de temperatuurgegevens, export format) en klik op de blauwe “Export” knop.

The screenshot shows the 'Temperature report' configuration screen in the Facility Expert Small Business app. At the top, there is a green bar with 'Temperature report' and a blue 'Export' button. Below this, the 'TEMPERATURE SENSORS' section shows 'Selected sensors' as '2 sensors'. The 'PERIOD' section is set to 'Last 30 days'. The 'HOURS OF TEMPERATURE READING' section is set to 'Every hour'. Under 'Only at', there are four time slots: '00:00', '06:00', '12:00', and '18:00', each with a blue checkmark. At the bottom, there are icons for a report, a calendar, a document, a list, and a 'More' option.

- 4- Na 2 september 2024, zal Facility Expert Small Business buiten werking worden gesteld. Neem contact op met onze lokale helpdesk om uw energie en temperatuur data te verkrijgen.

- 5- Hoe gebruikt u de ontvangen bestanden van de lokale helpdesk?

Het bestand is in TXT formaat en kan eenvoudig worden geopend in excel met “,” als separator.

Bestand “01 - Extract daily energy data_xxxx”

In de “total_value_Wh_L”, ziet de gebruiker:

Wh consumption in lijn met de aangesloten apparaten “load” lines

Een waarde per dag

meterId	label	period	timeOfUse	total_value_Wh_L	onGrid_value_Wh
0080F4C91B66::150_0	conservateur	08/03/2023	0	5716	
0080F4C91B66::150_0	conservateur	09/03/2023	0	10542	
0080F4C91B66::150_0	conservateur	10/03/2023	0	11307	
0080F4C91B66::150_0	conservateur	11/03/2023	0	9915	
0080F4C91B66::150_0	conservateur	12/03/2023	0	10463	
0080F4C91B66::150_0	conservateur	13/03/2023	0	9041	
0080F4C91B66::150_0	conservateur	14/03/2023	0	9940	
0080F4C91B66::150_0	conservateur	15/03/2023	0	8956	
0080F4C91B66::150_0	conservateur	16/03/2023	0	10026	
0080F4C91B66::150_0	conservateur	17/03/2023	0	10539	
0080F4C91B66::150_0	conservateur	18/03/2023	0	9677	
0080F4C91B66::150_0	conservateur	19/03/2023	0	10330	
0080F4C91B66::150_0	conservateur	20/03/2023	0	8616	
0080F4C91B66::150_0	conservateur	21/03/2023	0	9612	
0080F4C91B66::150_0	conservateur	22/03/2023	0	10635	
0080F4C91B66::150_0	conservateur	11/05/2023	0	5843	
0080F4C91B66::150_0	conservateur	12/05/2023	0	11221	

Bestand "02 - Extract hourly temperature data_XXXX"

In "temperature_°C", ziet de gebruiker:

Temperatuur in lijn met de aangesloten "devices"

meterId	label	period	temperature_°C
0080F4C91B66::153_0	ch négative 4	2023-12-24-23	-19
0080F4C91B66::153_0	ch négative 4	2023-12-25-00	-19
0080F4C91B66::153_0	ch négative 4	2023-12-25-01	-21
0080F4C91B66::153_0	ch négative 4	2023-12-25-02	-21
0080F4C91B66::153_0	ch négative 4	2023-12-25-03	-20
0080F4C91B66::153_0	ch négative 4	2023-12-25-04	-19
0080F4C91B66::153_0	ch négative 4	2023-12-25-05	-15
0080F4C91B66::153_0	ch négative 4	2023-12-25-06	-20
0080F4C91B66::153_0	ch négative 4	2023-12-25-07	-21
0080F4C91B66::153_0	ch négative 4	2023-12-25-08	-21
0080F4C91B66::153_0	ch négative 4	2023-12-25-09	-20
0080F4C91B66::153_0	ch négative 4	2023-12-25-10	-19
0080F4C91B66::153_0	ch négative 4	2023-12-25-11	-19
0080F4C91B66::153_0	ch négative 4	2023-12-25-12	-20