


Laufzeit: SRTG20KXLI

APC Smart-UPS RT 20KVA 230V
Smart-UPS On-Line

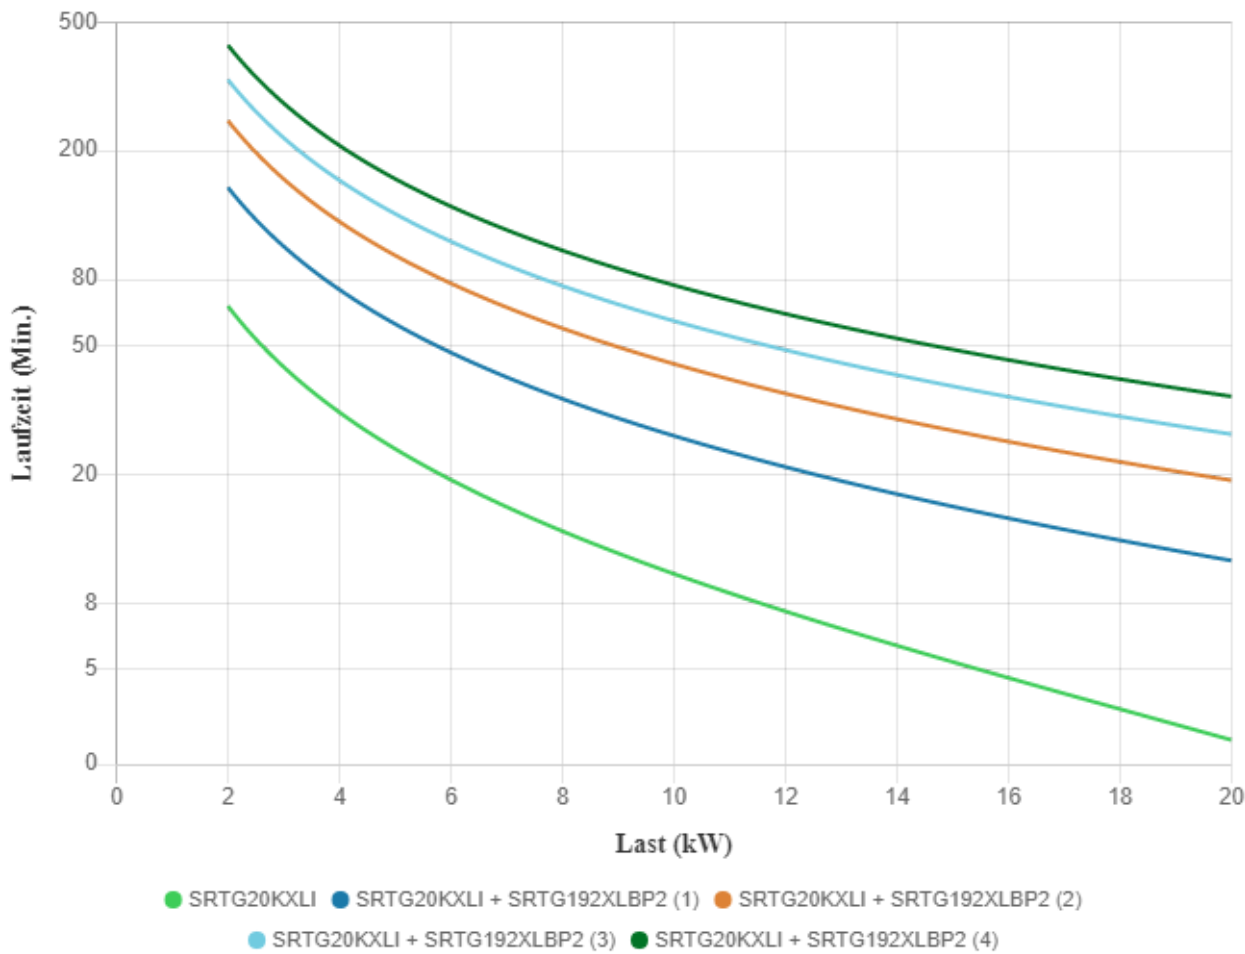

Kurve entspricht gemessenen Laufzeitdaten. Alle Messungen wurden mit neuen, vollständig geladenen Batterien unter typischen Umgebungsbedingungen ohne elektrischen Eingang und gleichmäßiger ohmscher Last (Leistungsfaktor 1,0) durchgeführt.

Last / Laufzeit	2 kW	3 kW	5 kW	7 kW	9 kW	11 kW	13 kW	15 kW	17 kW	19 kW	20 kW
SRTG20KXLI	1 Std. 6 Min.	42 Min.	23 Min. 58 Sek.	15 Min. 52 Sek.	11 Min. 24 Sek.	8 Min. 35 Sek.	6 Min. 40 Sek.	5 Min. 16 Sek.	4 Min. 12 Sek.	3 Min. 22 Sek.	3 Min. 1 Sek.
1x SRTG20KXLI 1x SRTG192XLBP2	2 Std. 33 Min.	1 Std. 41 Min.	58 Min.	39 Min.	29 Min. 49 Sek.	23 Min. 27 Sek.	19 Min. 5 Sek.	15 Min. 55 Sek.	13 Min. 30 Sek.	11 Min. 37 Sek.	10 Min. 50 Sek.
1x SRTG20KXLI 2x SRTG192XLBP2	4 Std. 7 Min.	2 Std. 43 Min.	1 Std. 34 Min.	1 Std. 5 Min.	49 Min.	39 Min.	32 Min.	27 Min. 17 Sek.	23 Min. 27 Sek.	20 Min. 26 Sek.	19 Min. 10 Sek.
1x SRTG20KXLI 3x SRTG192XLBP2	5 Std. 31 Min.	3 Std. 38 Min.	2 Std. 7 Min.	1 Std. 28 Min.	1 Std. 7 Min.	53 Min.	44 Min.	37 Min.	32 Min.	28 Min. 18 Sek.	26 Min. 37 Sek.
1x SRTG20KXLI 4x SRTG192XLBP2	7 Std. 3 Min.	4 Std. 40 Min.	2 Std. 43 Min.	1 Std. 53 Min.	1 Std. 26 Min.	1 Std. 9 Min.	57 Min.	48 Min.	42 Min.	36 Min.	34 Min.

<https://www.apc.com/de/de/products-runtime-graph/SRTG20KXLI/APC-Smart-UPS-RT-20KVA-230V>