



Schémas de câblage possible du CCTFR6311 et CCTFR6001

La chaudière a besoin d'un 230VCA pour s'activer :

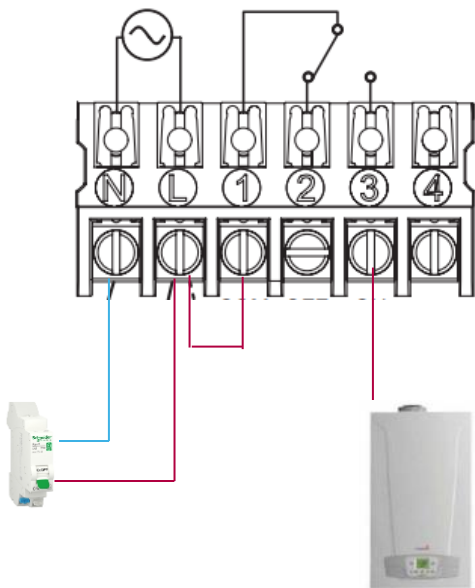


La chaudière a besoin d'une tension spécifique pour s'activer :

Tension max en CC= 30VDC
Tension max en CA= 250VCA
Intensité Max= 3A

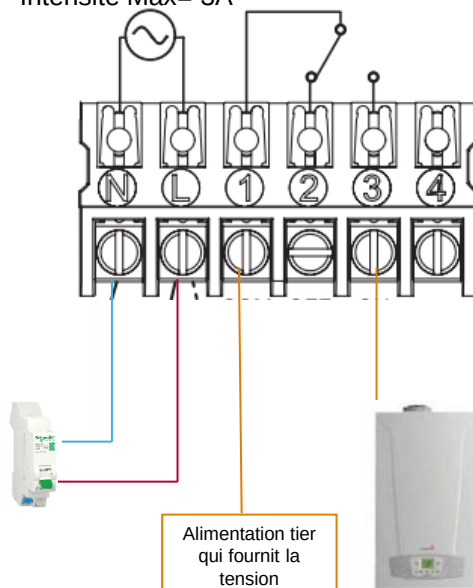

La chaudière a besoin d'un contact sec pour s'activer :


Tension max en CC= 30VDC
Tension max en CA= 250VCA
Intensité Max= 3A

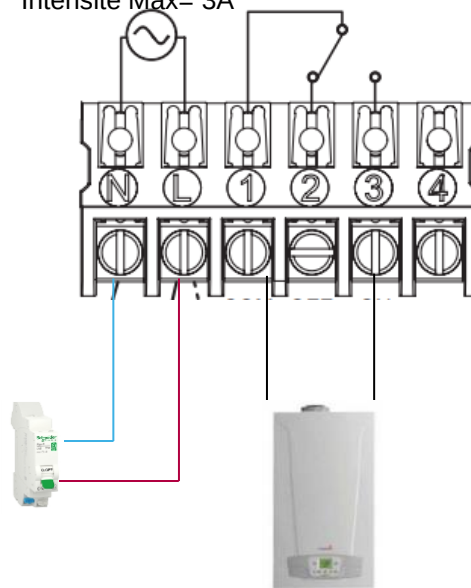

Le plus courant


Schémas de câblage possible du CCTFR6311G2

La chaudière a besoin d'un 230VCA pour s'activer :

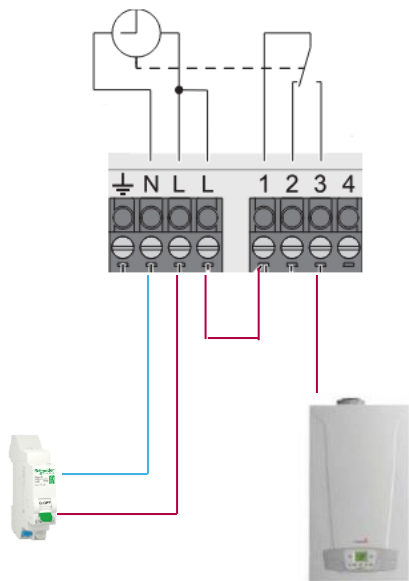

La chaudière a besoin d'une tension spécifique pour s'activer :

Tension max en CC= 30VDC
Tension max en CA= 250VCA
Intensité Max= 3A

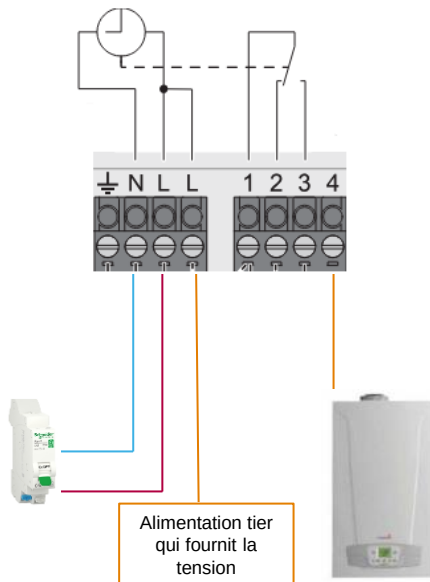

La chaudière a besoin d'un contact sec pour s'activer :

Tension max en CC= 30VDC
Tension max en CA= 250VCA
Intensité Max= 3A

Le plus courant

